

水質試験年報

令和2年度

備南水道企業団

目 次

| | | |
|----------------------|-------|----|
| 1 水道水質に関する基準 | | 1 |
| 2 原水水質検査結果 | | 7 |
| (1) 第1号取水井 | | |
| (2) 第2, 4, 6号取水井 | | |
| (3) 第5, 7, 8号取水井 | | |
| (4) 第10-1号取水井 | | |
| (5) 第10-2号取水井 | | |
| (6) 第12号取水井 | | |
| (7) 高梁川表流水(第4号取水井付近) | | |
| 3 净水水質検査結果 | | 22 |
| (1) 第1浄水池 | | |
| (2) 第2浄水池 | | |
| (3) 第1配水池 | | |
| (4) 第2配水池 | | |
| (5) 第4配水池 | | |
| (6) 第5配水池 | | |
| 4 生物検査結果 | | 31 |
| (1) 第4号取水井生物検査 | | |
| (2) 第12号取水井生物検査 | | |
| (3) クリプトスボリジウム等検査結果 | | |

附録

| | | |
|-------------|-------|----|
| 令和2年度水質検査計画 | | 36 |
|-------------|-------|----|

1 水道水質に関する基準

1 水道水質に関する基準（令和3年3月31日現在）

◎水質基準項目(51項目)

| 番号 | 項目 | 水道水質基準値 | 検査方法 | 備考 |
|----|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下であること。 | 標準寒天培地法 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと。(陰性であること。) | 特定酵素基質培地法 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005 mg/L 以下であること。 | 還元気化原子吸光光度法 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 7 | ひ素及びその化合物 | ひ素の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | 無機物 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | シアノの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ・ポストカラム法 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | 一般有機化合物 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L 以下であること。 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下であること。 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | 消毒副生成物 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ・ポストカラム法 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下であること。 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 | |
| 29 | プロモジクロロメタン | 0.03 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 30 | プロモホルム | 0.09 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L 以下であること。 | 誘導体化-HPLC 法 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | 色 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | 味覚 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下であること。 | ICP-MS法 | |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L 以下であること。 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L 以下であること。 | 重量法 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L 以下であること。 | 固相抽出-HPLC 法 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | 臭い |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下であること。 | パージ・トラップ-GC-MS法 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L 以下であること。 | 固相抽出-吸光光度法 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005 mg/L 以下であること。 | 固相抽出-誘導体化-GC-MS法 | 臭い |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L 以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 基礎的性状 |
| 47 | pH値 | 5.8 以上 8.6 以下であること。 | ガラス電極法 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと。 | 官能法 | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと。 | 官能法 | |
| 50 | 色度 | 5 度以下であること。 | 透過光測定法 | |
| 51 | 濁度 | 2 度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | |

水質管理目標設定項目(26項目)

| 番号 | 項目 | 目標値 | 検査方法 | 備考 |
|----|--|---|----------------------------|---------|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02 mg/L 以下 | ICP-MS 法 | 金属類 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定) | ICP-MS 法 | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02 mg/L | ICP-MS 法 | |
| 4 | 削除 | — | — | — |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | 一般有機化合物 |
| 6 | 削除 | — | — | |
| 7 | 削除 | — | — | |
| 8 | トルエン | 0.4 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08 mg/L 以下 | 溶媒抽出-GC-MS 法 | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 11 | 削除 | — | — | 代替酸化剤 |
| 12 | 二酸化塩素 (注1) | 0.6 mg/L 以下 | イオンクロマトグラフ法 | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 mg/L 以下(暫定) | 溶媒抽出-GC-MS 法 | 消毒副生成物 |
| 14 | 抱水クロール | 0.02 mg/L 以下(暫定) | 溶媒抽出-GC-MS 法 | 味覚 |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬ごとに定められた方法による | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1 mg/L 以下 | ジェチル-p-フェニレンジアミン法 | 臭気 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下 | イオンクロマトグラフ法 | 味覚 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下 | ICP-MS 法 | 色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20 mg/L 以下 | 滴定法 | 味覚 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | |
| 22 | 有機物等 (注2) (過マンガン酸カリウム消費量) | 3 mg/L 以下 | 滴定法 | |
| 23 | 臭気強度 (TON) | 3 以下 | 官能法 | |
| 24 | 蒸発残留物 | 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下 | 重量法 | |
| 25 | 濁度 | 1 度以下 | 積分球式光電光度法 | 濁り |
| 26 | pH 値 | 7.5 程度 | ガラス電極法 | 腐食 |
| 27 | 腐食性 (ランゲリア指数) | -1 程度以上とし、極力 0 に近づける | 計算法 | 病原生物 |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2000 集落/mL 以下(暫定) | R2A 寒天培地法 | |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下 | ICP-MS 法 | |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS 及び PFOA の量の和として 0.00005 mg/L 以下(暫定) | 固相抽出-LC-MS 法 (ネガティブモード) | 一般有機化合物 |

(注 1) 備南水道企業団の浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行っていません。

(注 2) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の測定は行っていません。

(注 3) 31 は令和2年4月1日から追加された項目であり、検査体制を確立中であるため、測定は行っていません。

要検討項目(実施分のみ)

| 番号 | 項目 | 目標値 | 検査方法 | 備考 |
|----|---------------|--------------|------------------|---------|
| 4 | モリブデン | 0.07 mg/L 以下 | ICP-MS 法 | 金属類 |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | — | 溶媒抽出-GC-MS 法 | 消毒副生成物 |
| 35 | プロモクロロアセトニトリル | — | | |
| 36 | ジプロモアセトニトリル | 0.06 mg/L 以下 | | |
| 39 | キシレン | 0.4 mg/L 以下 | バージ・トラップ-GC-MS 法 | 一般有機化合物 |

一般項目

| 項目 | 測定単位 | 検査方法 | 項目 | 測定単位 | 検査方法 |
|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 大腸菌群 | — | 特定酵素基質培地法 | 臭化物イオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 大腸菌群数(MPN) | MPN/100mL | 特定酵素基質培地法(最確数法) | 硝酸イオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 大腸菌数 | 個/100mL | 特定酵素基質培地法(最確数法) | リン酸イオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | ハンドフォード改良培地法 | 硫酸イオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 電極法 | カリウムイオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 滴定法 | カルシウムイオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 総酸度 | mg/L | 滴定法 | マグネシウムイオン | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| 浸食性遊離炭酸 | mg/L | 計算法 | 全窒素 | mg/L | 熱分解法 |
| SS | mg/L | ろ過法 | 全リン | mg/L | ICP-MS 法 |
| COD | mg/L | 滴定法 | アンモニア態窒素 | mg/L | イオンクロマトグラフ法 |
| BOD | mg/L | 滴定法 | クリプトスポリジウム | 個/10L,20L | 直接蛍光抗体染色法 |
| DO | mg/L | 滴定法 | ジアルジア | 個/10L,20L | 直接蛍光抗体染色法 |

◎農薬類(管理目標設定項目の項目15)の対象農薬リスト(114項目)

| 番号 | 項目 | 目標値 | 検査方法 |
|----|---------------------|-------------|--|
| 1 | 1,3-ジクロロプロベン(D-D)※1 | 0.05 mg/L | ページ・トラップ-GC-MS法 |
| 2 | 2,2-DPA(ダラボン) | 0.08 mg/L | LC-MS法 |
| 3 | 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ネガティブモード) |
| 4 | EPN※2 | 0.004 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 5 | MCPA(MCP) | 0.005 mg/L | LC-MS法 |
| 6 | アシュラム | 0.9 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ポジティブモード) |
| 7 | アセフェート | 0.006 mg/L | LC-MS法(ポジティブモード) |
| 8 | アトラジン | 0.01 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 9 | アニロホス | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 10 | アミトラズ | 0.006 mg/L | LC-MS法 |
| 11 | アラクロール | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 12 | イソキサチオニン※2 | 0.005 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 13 | イソフェンホス※2 | 0.001 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 14 | イソブロカルブ(MIPC) | 0.01 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 15 | イソブロチオラン(IPT) | 0.3 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 16 | イプロベンホス(IPB) | 0.09 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 17 | イミノクタジン | 0.006 mg/L | 固相抽出-HPLC-ポストカラム法 溶媒抽出-HPLC-ポストカラム法 |
| 18 | インダノファン | 0.009 mg/L | 固相抽出-GC-MS法、LC-MS法 |
| 19 | エスプロカルブ | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 20 | エトフェンプロックス | 0.08 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 21 | エンドスルファン(ベンゾエピン)※3 | 0.01 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 22 | オキサジクロメホン | 0.02 mg/L | LC-MS法 |
| 23 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ポジティブモード) |
| 24 | オリサストロビン※4 | 0.1 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 25 | カズサホス | 0.0006 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 26 | カフェンストロール | 0.008 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 27 | カルタップ※5 | 0.08 mg/L | LC-MS法 |
| 28 | カルバリル(NAC) | 0.02 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ポジティブモード) |
| 29 | カルボフラン | 0.005 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ポジティブモード) |
| 30 | キノクラミン(ACN) | 0.005 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 31 | キャプタン | 0.3 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 32 | クミルロン | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS法、LC-MS法 |
| 33 | グリホサート※6 | 2 mg/L | 誘導体化-HPLC法 |
| 34 | グルホシネット | 0.02 mg/L | 誘導体化-固相抽出-LC-MS法 |
| 35 | クロメプロップ | 0.02 mg/L | LC-MS法 |
| 36 | クロルニトロフェン(CNP)※7 | 0.0001 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 37 | クロルビリホス※2 | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 38 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 39 | シアナジン | 0.001 mg/L | 固相抽出-GC-MS法、LC-MS法 |
| 40 | シアノホス(CYAP) | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 41 | ジウロン(DCMU) | 0.02 mg/L | 固相抽出-LC-MS法(ポジティブモード) |
| 42 | ジクロベニル(DBN) | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 43 | ジクロレボス(DDVP) | 0.008 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 44 | ジクワット | 0.01 mg/L | 固相抽出-HPLC法 |
| 45 | ジスルホトン(エチルチオメタン) | 0.004 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 46 | ジチオカルバメート系農薬※8 | 0.005 mg/L | |
| 47 | ジチオビル | 0.009 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 48 | シハロホップブル | 0.006 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 49 | シマジン(CAT) | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 50 | ジメタメトリン | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 51 | ジメトエート | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 52 | シメトリン | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |
| 53 | ダイアジノン※2 | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS法 |

| 番号 | 項目 | 目標値 | 検査方法 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 54 | ダイムロン | 0.8 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 55 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※9 | 0.01 mg/L | ページ・トラップ-GC-MS 法 |
| 56 | チアジニル | 0.1 mg/L | LC-MS 法 |
| 57 | チウラム | 0.02 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法 |
| 58 | チオジカルブ | 0.08 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 59 | チオファネートメチル | 0.3 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 60 | チオベンカルブ | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 61 | テフリルトリオン | 0.002 mg/L | LC-MS 法 |
| 62 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 63 | トリクロピル | 0.006 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード) |
| 64 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 65 | トリシクルゾール | 0.1 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 66 | トリフルラリン | 0.06 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 67 | ナプロバミド | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 68 | パラコート | 0.005 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法 |
| 69 | ビペロホス | 0.0009 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 70 | ピラクロニル | 0.01 mg/L | LC-MS 法 |
| 71 | ピラゾキシフェン | 0.004 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 72 | ピラゾリネット(ピラゾレート) | 0.02 mg/L | LC-MS 法 |
| 73 | ピリダafenチオン | 0.002 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 74 | ピリブチカルブ | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 75 | ピロキロン | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 76 | フィプロニル | 0.0005 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード) |
| 77 | フェニトロチオン(MEP)※2 | 0.01 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 78 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 79 | フェリムゾン | 0.05 mg/L | LC-MS 法 |
| 80 | フェンチオン(MPP)※10 | 0.006 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 81 | フェントエート(PAP) | 0.007 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 82 | フェントラザミド | 0.01 mg/L | LC-MS 法 |
| 83 | フサライド | 0.1 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 84 | ブタクロール | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 85 | ブタミホス※2 | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 86 | ブロフェジン | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 87 | フルアジナム | 0.03 mg/L | LC-MS 法 |
| 88 | ブレチラクロール | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 89 | ブロシミドン | 0.09 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 90 | ブロチオホス※2 | 0.007 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 91 | ブロビコナゾール | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 92 | ブロビザミド | 0.05 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 93 | ブロベナゾール | 0.03 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 94 | ブロモブチド | 0.1 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 95 | ペノミル※11 | 0.02 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 96 | ベンシクロン | 0.1 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 97 | ベンゾピクロン | 0.09 mg/L | LC-MS 法 |
| 98 | ベンゾフェナップ | 0.005 mg/L | LC-MS 法 |
| 99 | ベンタゾン | 0.2 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード) |
| 100 | ベンディメタリン | 0.3 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 101 | ベンフラカルブ | 0.04 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |
| 102 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 103 | ベンフレセート | 0.07 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 104 | ホスチアゼート | 0.003 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 105 | マラチオン(マラソン)※2 | 0.7 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 106 | メコブロップ(MCPP) | 0.05 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード) |
| 107 | メソミル | 0.03 mg/L | 固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード) |

| | | | |
|-----|--------------|------------|----------------------|
| 108 | メタラキシル | 0.2 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 109 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 110 | メトミノストロビン | 0.04 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法 |
| 111 | メトリプジン | 0.03 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法 |
| 112 | メフェナセット | 0.02 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 113 | メプロニル | 0.1 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |
| 114 | モリネート | 0.005 mg/L | 固相抽出-GC-MS 法 |

※1 : 1,3-ジクロロプロベン (D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロベン及びトランス-1, 3-ジクロロプロベンの濃度を合計して算出すること。

※2 : 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルビリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオシン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキソイン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソイン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※3 : エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体である α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、 α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※4 : オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※5 : カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

※6 : グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※7 : クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※8 : ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

※9 : ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

※10: フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※11: ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

2 原水水質検査結果

原水水質検査結果

| | | | |
|-----|------------------|-------|----|
| (1) | 第1号取水井 | | 9 |
| (2) | 第2, 4, 6号取水井 | | 11 |
| (3) | 第5, 7, 8号取水井 | | 13 |
| (4) | 第10-1号取水井 | | 15 |
| (5) | 第10-2号取水井 | | 17 |
| (6) | 第12号取水井 | | 19 |
| (7) | 高梁川表流水(第4号取水井付近) | | 21 |

原水水質検査結果 第1号取水井

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 水温 | 12.0 | 14.7 | 17.1 | 19.2 | 21.9 | 26.0 | 22.9 | 19.6 | 17.8 | 14.7 | 11.7 | 11.1 | 26.0 | 11.1 | 17.4 | 12 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ひ素及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | |
| 亜硝酸塩窒素 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素 | 0.96 | | | 1.45 | 1.41 | | 0.85 | 1.12 | 1.31 | 1.51 | 1.10 | 0.92 | 1.51 | 0.85 | 1.18 | 9 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 12 | |
| ホウ素及びその化合物 | 0.01 | | | | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | |
| ジクロロメタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| トリクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| ベンゼン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロホルム | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジブロモクロロメタン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 総リハビメタン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| トクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ブロジクロロメタン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ブロモルヒル | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | 0.02 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.0 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.00001 | <0.00001 | | <0.00001 | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 3 | | |
| 塩化物イオン | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 7.1 | 8.1 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 59 | 71 | 71 | 73 | 65 | 63 | 68 | 76 | 73 | 65 | 58 | 76 | 58 | 67 | 12 | |
| 蒸発残留物 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |
| ジェオミン | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 2-メチルイソパルボノール | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 非イオニク界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | |
| フェノール類 | <0.0005 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | | |
| pH値 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | | |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| アンチモニウム及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | <0.006 | | | | | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 | | |
| 無塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジクロロセトトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 抱水クロロラール | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 59 | 71 | 71 | 73 | 65 | 63 | 68 | 76 | 73 | 65 | 58 | 76 | 58 | 67 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1,1-トクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | |
| メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭素強度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 電気伝導率 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 総アルカリ度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 総酸度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 浸食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| DO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭化物イオン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| 硫酸イオン | 4.3 | | 6.4 | 6.2 | | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 4.8 | 4.1 | 6.7 | 3.8 | 5.2 | 9 | | |
| リン酸イオン | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 | | |
| 硫酸イオン | 10.8 | 10.2 | 12.4 | 13.9 | 13.0 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 14.9 | 11.5 | 9.7 | 14.9 | 9.7 | 12.1 | 12 | | |
| カルボン酸イオン | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 12 | | |
| カルシウムイオン | 18.8 | 18.4 | 22.4 | 22.2 | 23.3 | 20.8 | 19.9 | 21.7 | 24.1 | 22.4 | 20.6 | 18.3 | 24.1 | 18.3 | 21.1 | 12 | |
| マグ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第1号取水井

| 農業種類 | 品目名 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|---------------------------|-----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|------|
| 1.3-ブロモプロパン(D-D) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2,2-DPA(ダラボン) | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2,4-D(2,4-PA) | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA(MCP) | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシコム | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフート | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| アトラシ | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| アラクロール | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサオサン | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフエンヒス | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン(IPT) | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベーホス(IPB) | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| インダフアソ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| エスプロカルブ | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エトフェニプロックス | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンヌスルファン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキサジクロホン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキシジ網 | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| カズサホス | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| カエニストロール | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタブ | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| カルバリル | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフラン(カルボルフラン代謝物) | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| キャブタ | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミフレン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グリホシネット | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロメプロップ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトールフェン(CNP) | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| クロルビリホス | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| クロロタリル(TPN) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジアロン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニニル | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルホス(DDVP) | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジスルホトン(エチルチオメトシン) | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバイト系農薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジチオリル | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| シロホスピチル | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シマジン(CAT) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| シメタリント | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメタート | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアゾン | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメトアズム(ヨウム)はメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チアジール | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チカラム | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チジンカルブ | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオフネートチル | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオベーカルブ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テブリトリリン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| テルカルブ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| トクロビリル | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロラリル | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリフレラン | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナブロミド | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| バラコート | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビペロス | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| ビラコニル | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| ビラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビラリネット(ピラレート) | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ビダフニチオン | | <0.00002 | <0.00002 | | | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| ビリヂチル | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビロキロン | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェニトロオノン(MEP) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フェブカルブ(BPCM) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フリムゾン | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フニシオナ | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| フニシオナント | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フニシオエ | | <0.00007 | <0.00007 | | | | | | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フニシラザド | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フサライド | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| フタクロール | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フタホス | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブロフジン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ブレクタクロール | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロミドン | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロオホス | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロコナツブル | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロサミド | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾル | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロブチド | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペミル | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペニクリロン | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンゾピジクロン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンゾフェナツ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンタゾン | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンディメタソ | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ペンフルラルブ | | | | | </ | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第2.4.6号取水井

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 水温 | 12.0 | 15.9 | 20.0 | 19.8 | 28.0 | 25.0 | 18.1 | 15.6 | 11.4 | 6.7 | 8.1 | 10.1 | 28.0 | 6.7 | 15.9 | 12 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| カミツウム及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.001 | | 0.002 | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | |
| 亜硝酸塩窒素 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素 | 0.82 | | 0.67 | 0.51 | | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.51 | 0.64 | 0.9 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | 0.01 | | | <0.01 | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| ジクロロメタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| トリクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ベンゼン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| クロロホルム | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジブロモクロロメタン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 総リハビメタン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ナリウム及びその化合物 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 7.7 | 5.2 | 6.8 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | 0.02 | | | <0.01 | | | <0.01 | | 0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 78 | | 78 | | | 104 | | | | | | 91 | | 104 | 78 | 88 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |
| ジエオミン | | | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | |
| 2-メチルイソパルボノール | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | |
| 非イオニ界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| フェノール類 | <0.0005 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 色度 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| アンチモニウム及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| トルエン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | <0.006 | | | | | | | <0.006 | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 | |
| 無塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジクロロセトトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 抱水クロロラール | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 農業類 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 49 | 50 | 52 | 42 | 54 | 58 | 60 | 60 | 62 | 61 | 57 | 54 | 62 | 42 | 55 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 遊離炭酸 | | | 5.9 | | | | | | | 8.5 | | | 8.5 | 5.9 | 7.2 | 2 | |
| 1,1-トクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 奥電強度 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 蒸発残留物 | | | 78 | | | 104 | | | | 91 | | | 104 | 78 | 88 | 4 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 従属栄養 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | 0.02 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| モノブチルアセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| プロモクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジプロモセトトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| キシリソ | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | |
| 大腸菌群数(MPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 嫌氣性培養 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 嫌氣性導導率 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 電気伝導率 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 総アルカリ度 | | | 39 | | | | | | | 56 | | | 56 | 39 | 48 | 2 | |
| 総酸度 | | | 6.7 | | | | | | | 9.7 | | | 9.7 | 6.7 | 8.2 | 2 | |
| 浸食性遊離炭酸 | | | 5.3 | | | | | </ | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第2.4.6号取水井

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1.3-ジクロロブロベン(D-D) | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2.2-DPA(ダラボン) | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2.4-D(2,4-PA) | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA(MCP) | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| デュラム | | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラジン | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ニクロホス | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アトラズ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| アラクロール | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオൺ | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフエノロース | | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| イソブコルブ(MIPC) | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソブチオラン(IPT) | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イブペヘンホス(HPB) | | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミクタジン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| インダーファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| エヌフロカルブ | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エフエンブロックス | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキサジロメタン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキシン鋼 | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリガストロビン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| カズサホス | | | <0.000006 | <0.000006 | | | | | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフニンストロール | | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| カルバリル | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフル(カルボスルファン代謝物) | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| キラフタン | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クリルロン | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グリシジネート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロブロップ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロニートルエン(CNP) | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| クロビリホス | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロタタリル(TPN) | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(GYAP) | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジワロン | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクレット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジスルホト(ジアルチオメタン) | | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジオカルバメート系農薬 | | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| ジオビリ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シハロホルブチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シマンジン(CAT) | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタトゾン | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメエート | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ジストリソ | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジン | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダムロン | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダンネットラム(カルボン酸メチルイソチアホート) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チアジニル | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオジルブ | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファニートメチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオシカルブ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チリリルリオン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| テルブルカルブ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| トリカビリ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロロベン(DEC) | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリシラゾール | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| トワルラン | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| トロプロバド | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| パラート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペリホス | | | <0.000009 | <0.000009 | | | | | | | | | <0.000009 | <0.000009 | <0.000009 | 2 |
| ピラクニル | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシン | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピラゾチオ(ピラレート) | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダニエート | | | <0.00002 | <0.00002 | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| ピリダニツマジ | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| フサライド | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタクリール | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ブミホス | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブロビフェジン | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアツナム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フレチラロール | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フロシヨン | | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| フロチオホス | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロビコソツール | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロビザード | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロナゾール | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロモチド | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペミル | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンジクロン | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンジビングロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ベンジフリップ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ベンディタリン | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第5,7,8号取水井

原水水質検査結果 第5,7,8号取水井

原水水質検査結果 第10号No.1取水井

| 採水日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|----------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 水温 | 12.2 | 16.9 | 19.5 | 20.6 | 26.1 | 28.0 | 22.5 | 18.0 | 14.6 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 28.0 | 8.4 | 17.1 | 12 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0/12 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | 0.002 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | | |
| アントラクロン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.95 | | 0.72 | 0.57 | | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.95 | 0.57 | 0.69 | 9 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 12 | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 四塩化ビ素 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 1,4-ジキサン | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | |
| シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロエチレン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| ジクロロメタン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| トリクロロエチレン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| ペンゼン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロホルム | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジブロモクロロメタン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 臭素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 総トリクロロメタン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| プロモジクロロタラン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| プロモホルム | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 5.9 | 7.0 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 塩化物イオン | 7.9 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 9.8 | 8.7 | 8.4 | 9.8 | 4.3 | 7.0 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 51 | 54 | 47 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 61 | 56 | 53 | 62 | 47 | 56 | 12 | |
| 蒸発残物質 | 77 | | | 80 | | | 107 | | | 86 | | | 107 | 77 | 88 | 4 | |
| 陰イオノ界面活性剤 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | |
| ジオズミン | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 2-メチルイソブチルオール | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | |
| フェノール類 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 | |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| アンチモン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| トルエン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| フルオロジメチルヘキシル | | | | <0.006 | | | | | | | | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 | |
| 亜塙素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 抱水クロロゲル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 60 | 51 | 54 | 47 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 61 | 56 | 53 | 62 | 47 | 56 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | 8.2 | | | | | | 14.3 | 8.2 | 11.3 | 2 | |
| 1,1-トリクロロエタノン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| メチルヒートフルーティール(MTBEx) | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 奥氣度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 蒸発残物質 | 77 | | | 80 | | | 107 | | | 86 | | | 107 | 77 | 88 | 4 | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 | |
| 腐食性(ラグニア指数) | | | | | | | -1.5 | | | | | | -1.4 | -1.4 | -1.5 | 2 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | |
| キレート | <0.007 | | | <0.007 | | | <0.007 | | | <0.007 | | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 4 | | |
| 大腸菌群数(MPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 嫌氣性芽胞菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 電気伝導率 | | | | | 119 | | | | | | | | 161 | 119 | 140 | 2 | |
| 純度(カリドリット) | | | | | 44 | | | | | | | | 54 | 44 | 49 | 2 | |
| 純度(アルカリ) | | | | | 9.3 | | | | | | | | 16.2 | 9.3 | 12.8 | 2 | |
| 浸食性硫酸雑酸 | | | | | 7.3 | | | | | | | | 12.7 | 7.3 | 10.0 | 2 | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| DO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 奥化物イオン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| 硝酸イオン | 4.2 | | | 3.2 | 2.5 | | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 9 | |
| リン酸イオン | 0.1 | 0.1 | 0.2</ | | | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第10号No.1取水井

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1.3-ジクロロブロベン(D-D) | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2,2-DPA(ダラボン) | | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2,4-D(2,4-PA) | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA(MCP) | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| デュラム | | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラジン | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ニクロホス | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アトラズ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| アラクロール | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオൺ | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフエノロース | | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| イソブコルブ(MIPC) | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソブチオラン(IPT) | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イブペヘンホス(HPB) | | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミクタジン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| インダーファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| エヌフロカルブ | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エフエンブロックス | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキサジロメタン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキシン鋼 | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリガストロビン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| カズサホス | | | <0.000006 | <0.000006 | | | | | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフニンストロール | | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| カルバリル | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフル(カルボスルファン代謝物) | | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| キラフタン | | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クリルロン | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グリシジネート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロブロップ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロニートルエン(CNP) | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| クロビリホス | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロタタリル(TPN) | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(GYAP) | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジワロン | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | <0.00008 | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクレット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジスルホト(ジアルチオメタン) | | | <0.00004 | <0.00004 | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジオカルバメート系農薬 | | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| ジオビリ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シハロホルブチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シマンジン(CAT) | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリゾ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメタート | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ジストリソ | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジン | | | <0.00003 | <0.00003 | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダムロン | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダンネットラム(カルボン酸メチルイソシアネート) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チアジニル | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオジルブ | | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファニートメチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオシカルブ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チリリルリオン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| テルブルカルブ | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| トリカビル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロロベン(DEC) | | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリシラゾール | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| トワルラン | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| トロプロバド | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラート | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| ビペロホス | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| ビラコニル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビラゾキシエン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビラゾネット(ビラレート) | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ビリダニエチオൺ | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| ビリチカルブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビロキロン | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィブロニル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フェニトロチオ(MEP) | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フェノカルブ(BPMC) | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリソゾン | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェニチオൺ | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フントザミド | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フサライド | | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| フタクリール | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フミホス | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フロビフェジン | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアツナム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フレチラロール | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フロシヨン | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| フロチオホス | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロビコソゾール | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロビザド | | | | | | <0.0005 | < | | | | | | | | | |

原水水質檢查結果 第10号No.2取水井

| 水質基準値・監査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| 項目 | 測定回数 | | 測定回数 | | 測定回数 | | 測定回数 | | 測定回数 | | 測定回数 | | 測定回数 | |
| | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 | 採水日 | 月 |
| 水温 | 12.2 | 15.6 | 18.5 | 20.0 | 23.6 | 26.0 | 22.8 | 19.0 | 15.8 | 10.2 | 9.1 | 10.1 | 26.0 | 9.1 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | 9 |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.83 | | 0.79 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.61 | 0.71 | 9 |
| フッ素及びその化合物 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | <0.01 | <0.01 |
| 四塩化ビ素 | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| ジクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| テトラクロロエテン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| トリクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| ベンゼン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| 塩素素 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロロホルム | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジブロモクロロメタン | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 臭素素 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 総トリクロメタン | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロモジクロロメタン | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| プロモホルム | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 亜船及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 |
| アミニウム及びその化合物 | <0.01 | | 0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 7.1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 塩素素イオン | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | 9.6 | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 4.7 |
| 蒸発残物質 | 86 | | 89 | | 106 | | 86 | | 106 | | 86 | | 106 | 86 |
| 陰イオノ界面活性剤 | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 |
| ジオキシン | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソバーチルオール | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 |
| フッノーリー類 | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質基準値 | 水質基準値 | | | | | | | | | | | | | |
| アソチン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| ワニケル及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| ニツケル及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トルエン | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| フルタル酸ジエチルヘキシル | | | <0.006 | | | | | | | | | | | 0 |
| 塩素素酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 抱水クロロルート | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 農業類 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 54 | 53 | 55 | 52 | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 60 | 57 | 54 | 64 | 52 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1,1-トリクロロエタノン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| メチルイソバーチルエーテル(MTBE) | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 臭気指数 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 従属栄養細菌 | 15 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 |
| モリブデン | <0.007 | | <0.007 | | <0.007 | | <0.007 | | <0.007 | | <0.007 | | <0.007 | <0.007 |
| プロモクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロモジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジプロモクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジプロモ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロモ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロモクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジプロモアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ケシレン | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 大腸菌群数(MPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嫌氣性芽胞菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気伝導率 | 130 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 純水カリモリ | 48 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 純液 | 7.0 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 浸食性殺菌雑菌 | 5.3 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| SS | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| COD | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 臭物イオン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 硝酸イオン | 3.7 | | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 9 |
| リン酸イオン | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |
| 硫酸イオン | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 9.6 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 8.7 | 8.4 | 10.7 | 7.4 | 8.8 |
| カリウムイオン | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1. | | | | | | | |

原水水質検査結果 第10号No.2取水井

原水水質検査結果 第12号取水井

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|------|
| 水温 | 11.8 | 15.0 | 17.5 | 19.3 | 23.8 | 26.0 | 22.3 | 18.4 | 15.5 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | 26.0 | 8.9 | 16.6 | 12 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 1/12 |
| カミツウム及びその化合物 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | | | 0.001 | | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | |
| 亜硝酸塩窒素 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸塩素及び亜硝酸塩窒素 | 0.77 | | | | 0.66 | 0.48 | | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.48 | 0.63 |
| フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.01 | | | | <0.01 | | | 0.01 | | <0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| ジクロロメタン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| トリクロロエチレン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ベンゼン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| クロロホルム | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジブロモクロロメタン | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 総リハビメタン | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ブロジクロロメタン | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ブロモホルム | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | | | 0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | | | 0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| ナリウム及びその化合物 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 4.1 | 6.9 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 53 | 52 | 54 | 42 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 60 | 59 | 55 | 63 | 42 | 56 | 12 |
| 蒸発残留物 | 82 | | | | 80 | | | 104 | | 86 | | 104 | 80 | 88 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオミン | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 3 |
| 2-メチルイソパルネオール | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 3 |
| 非イオニ界面活性剤 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| フェノール類 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | |
| pH値 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| アンチモニウム及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | <0.006 | | | | | <0.006 | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 | |
| 無塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジクロロセトトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 抱水クロロラール | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 53 | 52 | 54 | 42 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 60 | 59 | 55 | 63 | 42 | 56 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-トクロロエタン | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 臭素強度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 電気伝導率 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 総アルカリ度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 総酸度 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 浸食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| DO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 無機物イオン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| 硫酸イオン | 3.4 | | | | 2.9 | 2.1 | | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 9 |
| リン酸イオン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 12 |
| 硫酸イオン | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | 9.7 | 5.9 | 6.0 | 12 |
| カルボン酸イオン | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 12 |
| カルシウムイオン | 17.2 | 16.9 | 17.8 | 13.8 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | 19.7 | 20.6 | 19.4 | 19.2 | 18.1 | 20.6 | 13.8 | 18.2 | 12 |
| マグネシウムイオン | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 12 |
| 全窒素 | | | | | 0.6 | | | | | | | 0.5 | | 0.6 | 0.6 | 2 |
| 全リン | | | | </td | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第12号取水井

| | 採水日月 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|----|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 農業 | 1,3-ジクロロベンゼン(D-D) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | 2,2-DPA(ダラボン) | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | 2,4-D(2,4-PA) | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | EPN | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| | MCPA (MCP) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | アシュラム | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| | アセフート | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| | アトラシアン | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | アニロホス | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | アミトラズ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | アラロール | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | イソキサオノ | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | イソフエンヒス | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | イソプロカルブ (MIPC) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | イソプロチオラン (IPT) | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| | イブロベンゾス(IBP) | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| | イミノタクシン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | インダフファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | エスプロカルブ | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | エトフェニコロックス | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | エンヌルファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | オキサジクロホン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | オキシケート | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | オリサストロビン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | カズサホス | | <0.000006 | <0.000006 | | | | | | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| | カエニンストロール | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | カルターブ | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | カルバリレ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | カルボフラン(カルボスルファン代謝物) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | キノクランジ (ACN) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | キヤフタン | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| | クミレーン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | グリホサート | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| | グリホシネット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | クロメブップ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | クロルニトフルフェン(CNP) | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| | クロルビロス | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | クロロタリル (TPN) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | シアナジン | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | シアノホス(CYAP) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | ジワロン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ジクロベニル | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | ジクロルボス(DDVP) | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | ジクワット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ジスルホン(エチルオメトント) | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| | ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ジチオアル | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| | ジハロホスピロブル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | シマジン(CAT) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | ジタメトリリン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ジメトエート | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | シメトリン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | ダイメジン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | ダイムロン | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| | ダゾメトロメルム(ヨウム)及びチオイオシオアート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | チアジル | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | チクラム | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| | チオフネートデル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | チオペニルブル | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | テブリリトリオ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | テルルカルブ | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | トリクロビル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | トリシクラリル | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | トリフルオリン | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| | ナブロミド | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | バラコート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ビペロホス | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| | ビラクロニル | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | ビラキシジョン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ビラリホート(ビラレート) | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ビダフエンチオン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ビリブチルブル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ビロキロン | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | ブブロニル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | フェニトロオロン (MEP) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | フェブカルブ(BPCM) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | フリムゾン | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | フニチオ | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| | フエンヒート | | <0.0007 | <0.0007 | | | | | | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| | フエンラザド | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | フサライド | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | フタクロール | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| | フタホス | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ブロフジン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | フルアジナム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | フレラクロール | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | プロミドン | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| | プロオホス | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | プロコナゾール | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | プロサミド | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| | プロベナゾール | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | プロブチド | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | ペミル | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| | ペンジクロン | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| | ペンジクロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ペンジタブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ペンディメタリソ | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| | ペンジラルブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ペンフルラリン | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| | ペンフレセート | | <0.0007 | <0.0007 | | | | | | | | | | | | | |

原水水質検査結果 第4号取水井付近

| 採水年月日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月17日 | 3月16日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|------------------------------|--------------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 水温 | 11.4 | 17.6 | 18.1 | 19.9 | 29.2 | 25.0 | 17.4 | 13.2 | 8.3 | 5.5 | 8.6 | 11.4 | 29.2 | 5.5 | 15.5 | 12 | |
| 一般細菌 | 277 | 210 | 155 | 350 | 425 | 1500 | 1250 | 95 | 36 | 115 | 350 | 75 | 1500 | 36 | 403 | 12 | |
| 大腸菌 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | | | | 12/12 | |
| カミツウム及びその化合物 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | |
| セレン及びその化合物 | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| ひ素及びその化合物 | | | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 2 | |
| 六価クロム化合物 | | | | | <0.0004 | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | |
| 亜硝酸塩窒素 | <0.004 | 0.007 | | <0.004 | 0.011 | | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | <0.004 | 0.008 | 10 | |
| シアノ化物イオン及び塩化シアン | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.67 | 0.44 | | 0.54 | 0.33 | | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.74 | 0.61 | 0.74 | 0.33 | 0.52 | 10 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 12 | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | 0.01 | | | | | | | | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 2 | |
| 四塩化炭素 | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| 1,4-ジオキサン | | | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | |
| ジクロロメタン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| テトラクロロエチレン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| トリクロロエチレン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| ベンゼン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| クロロホルム | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジブロモクロロメタン | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 総リハバメタン | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| トクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| プロジクロロメタン | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| ブロモホルム | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | 0.02 | | | | | | | | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 2 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | 0.03 | | | | | | | | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 2 | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | 0.05 | | | | | | | | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 2 | |
| 銅及びその化合物 | | | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | |
| ナリウム及びその化合物 | 5.0 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.8 | 8.6 | 3.9 | 6.8 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | 0.018 | | | | | | | | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 2 |
| 塩化物イオン | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 9.6 | 3.5 | 6.7 | 12 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 43 | 51 | 43 | 38 | 57 | 60 | 61 | 61 | 63 | 58 | 53 | 51 | 63 | 38 | 53 | 12 | |
| 蒸発残留物 | | | | | 104 | | | | | | | | 95 | 104 | 95 | 100 | 2 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | <0.02 | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | |
| ジエオミン | | | | | 0.000003 | | | | | | | | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 2 | |
| 2-メチルイソパルボノール | | | | | 0.000004 | | | | | | | | 0.000032 | 0.000032 | 0.000004 | 0.000018 | 2 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | |
| フェノール類 | | | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 12 | |
| pH値 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 12 | |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭気 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | 土臭 | | | 12/12 | 12 |
| 色度 | 9.1 | 5.6 | 10.3 | 30.9 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 8.2 | 4.1 | 30.9 | 3.4 | 8.0 | 12 | |
| 濁度 | 5.8 | 3.1 | 6.5 | 57.0 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 4.6 | 2.5 | 57.0 | 1.9 | 7.8 | 12 | |
| 水質管理 | アンチモン及びその化合物 | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| | ウラン及びその化合物 | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| | ニッケル及びその化合物 | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| 剝離 | 1,2-ジクロロエタン | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| 剝離 | 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 無塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 剝離 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジクロロセトロトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 抱水クロロラーリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 43 | 51 | 43 | 38 | 57 | 60 | 61 | 61 | 63 | 58 | 53 | 51 | 63 | 38 | 53 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | 0.018 | | | | | | | | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 2 |
| 遊離炭酸 | | | | | 1.1 | | | | | | | | 6.6 | 6.6 | 1.1 | 3.9 | 2 |
| 1,1-トクロロエタン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE) | | | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 臭素強度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 蒸発残留物 | | | | | 104 | | | | | | | | 95 | 104 | 95 | 100 | 2 |
| pH値 | 5.8 | 3.1 | 6.5 | 57.0 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 4.6 | 2.5 | 57.0 | 1.9 | 7.8 | 12 | |
| 腐食性(ランギア指数) | | | | | -0.5 | | | | | | | | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | 2 |
| 従属栄養細菌 | | | | | 0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | | | <0.0002 | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | 0.03 | | | | | | | | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 2 |
| モノブチ | | | | | <0.007 | | | | | | | | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 2 |
| プロモクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジプロモクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジブロモクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジブロモ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| トブロモ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| トリクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| プロモクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ジプロモセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| キシリソ | | | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | |
| 大腸菌群 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 | | | | 12/12 | 12 |
| 大腸菌群数(MPN) | | | | | 5950 | | | | | | | | 5290 | 5290 | 5620 | 2 | |
| 嫌氣性細菌 | | | | | 7.4 | | | | | | | | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 2 | |
| 嫌氣性 | | | | | 144 | | | | | | | | 141 | 141 | 143 | 2 | |
| 総アルカリ度 | | | | | 53 | | | | | | | | 46 | 53 | 46 | 50 | 2 |
| 総酸度 | | | | | 1.2 | | | | | | | | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 4.4 | 2 |
| 浸食性遊離炭酸 | | | | | 0.3 | | | | | | | | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 3.1 | 2 |
| SS | | | | | 2.1 | | | | | | | | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 2 |
| COD | | | | | 2.7 | | | | | | | | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2</ |

3 淨水水質檢查結果

净水水质检查結果

| | | | |
|-----|-------|-------|----|
| (1) | 第1净水池 | | 24 |
| (2) | 第2净水池 | | 25 |
| (3) | 第1配水池 | | 26 |
| (4) | 第2配水池 | | 28 |
| (5) | 第4配水池 | | 29 |
| (6) | 第5配水池 | | 30 |

淨水水質檢查結果 第1淨水池

浄水水質検査結果 第2浄水池

浄水水质検査結果 第1配水池

| 採水年月日 | 4月7日 | 5月12日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月2日 | 1月5日 | 2月2日 | 3月2日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 水温 | 12.0 | 17.3 | 19.0 | 21.9 | 24.8 | 28.6 | 22.5 | 16.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 9.2 | 28.6 | 6.0 | 16.4 | 12 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.0005 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | 0.001 | | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | | <0.004 | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| シアノ化合物オゾン及び塩化シアン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.81 | | 0.73 | | | 0.62 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.81 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 4 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | 0.01 | | <0.001 | | 0.01 | | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオクサン | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ジクロロタパン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| トリフォロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ベンゼン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 塩素鉄 | <0.06 | | <0.06 | | | <0.06 | | <0.06 | | <0.06 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | 0.001 | | 0.001 | | | 0.002 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | | <0.003 | | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| ジブロモクロロブタン | <0.001 | | <0.001 | | | 0.002 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 臭素鉄 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トリリオロメタン | 0.002 | | 0.003 | | | 0.006 | | 0.002 | | 0.002 | | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 4 | |
| トリフォロ酢酸 | <0.003 | | <0.003 | | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | 0.001 | | 0.002 | | | 0.002 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 4 | |
| プロモホルム | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | | <0.004 | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| 垂鉛及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 5.9 | 7.3 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩化物イオン | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 12 | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 50 | 55 | 51 | 50 | 45 | 57 | 60 | 59 | 61 | 59 | 58 | 55 | 61 | 45 | 55 | 12 | |
| 蒸発残渣物 | 78 | | | 81 | | | | | | 96 | | 91 | | 96 | 78 | 87 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |
| ジオキシン | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 2-メチルイソパルボオール | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 非オクタノ界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| フェニール類 | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 | |
| 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| アントラゼン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ウラシ及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷹巣類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷹巣類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷹巣類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水質監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 50 | 55 | 51 | 50 | 45 | 57 | 60 | 59 | 61 | 59 | 58 | 55 | 61 | 45 | 55 | 12 | |
| マンガニン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-トリクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| メチル-2-チルエチル(MTBE) | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残渣物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濃度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | |
| pH値 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4</td | | | | | |

淨水水質檢查結果 第1配水池

| 種類 | 採集年月日 | 4月7日 | 5月12日 | 6月3日 | 6月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月2日 | 1月5日 | 2月2日 | 3月2日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 |
|---------------------|-------|----------|----------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| 1-3-ブロモプロベン(1-O-D) | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 2,2-DPA(ダラボン) | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| 2,4-D(2,4-PA) | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| EFN | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| MCPA(MCP) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| アシラム | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アフュート | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| アラジン | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| アニホス | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| アミラズ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| アラクール | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イソキサチオൺ | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| イソシンホス | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソフロカブ(IMP-C) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソフロチラン(IPT) | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベーホス(BPB) | | <0.009 | <0.009 | | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| イミクタジン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| インダフルアン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| エヌカルブ | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| エトファンブックス | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| エントスルファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキサソクメホン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| オキシ酮 | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| オリサストビン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| カズメホス | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| カフニストロール | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| カルタップ | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| カルバパル | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| カルボファン(カルボスルファン代謝物) | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| キノクラン(ACN) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| キャタタン | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ケルリロン | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| グリホサート | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グリボネット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| クロメロップ | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| クロルニルファン(CNP) | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| クロルニリホス | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| クロロタリリル(TPN) | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| シアジン | | <0.0001 | <0.0001 | | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| シアノホス(GYAP) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジウロン | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ジクロベール | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ジクロロボス(DDVP) | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジスルホシン(エチルチオメトロン) | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ジオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ジチオビオル | | <0.0009 | <0.0009 | | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| シハロホスフチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| シマジン(GAT) | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| シメタトリル | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ジメトエート | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| シメリーン | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ダイアジン | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイコロン | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダイメトキカルボン(メトカルボン) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チアニール | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チクラム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| チオジカルブ | | <0.0008 | <0.0008 | | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオペニートメチル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| テフルドリオノ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| テルフルカルブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トクロクロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリクロルホス(DEP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| トリシクリアール | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 |
| ナプロバミド | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| バラコート | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビヘホス | | <0.00009 | <0.00009 | | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| ビラクロン | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ビラキシファン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビラリネット(ビラフレート) | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ビリダフシオチオン | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ビリチカルブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ビロコロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フィブニコル | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| フェノカルブ(BPMC) | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| フェンチオチオン | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| フェンエート | | <0.0007 | <0.0007 | | | | | | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フェララード | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロン | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ブタホス | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ブロフェジン | | | | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| フルアジム | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| フルチラクール | | | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| ブロミジン | | | | | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プロビコナゾール | | | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| プロビサミド | | | | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| プロベニジル | | | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| プロモブチ | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペノミル | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンシクロン | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンビシクロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンブフェナブ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンタクロン | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ペンドイメタリン | | | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ペンブカルブ | | | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンブフリラン | | | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンブリセト | | | | | | | | | | | | | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 2 |
| ホステアゼット | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| マラソン | | <0.007 | <0.007 | | | | | | | | | | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 2 |
| メブロフブ | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| メソミル | | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| メタラキネル | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| メチダチキン | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メチミストビン | | <0.0004 | <0.0004 | | </td | | | | | | | | | | | |

淨水水質檢查結果 第2配水池

淨水水質檢查結果 第4配水池

浄水水质検査結果 第5配水池

| 採水年月日 | 4月7日 | 5月12日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月4日 | 12月2日 | 1月5日 | 2月2日 | 3月2日 | 年度最高 | 年度最低 | 年度平均 | 測定回数 | |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 水温 | 11.7 | 17.4 | 20.0 | 21.9 | 25.0 | 29.4 | 23.4 | 18.0 | 13.2 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 29.4 | 8.0 | 17.1 | 12 | |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12 | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 水銀及びその化合物 | <0.0005 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ひ素及びその化合物 | 0.001 | | 0.001 | | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | |
| 六価クロム化合物 | <0.0004 | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | | 0.005 | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| シアノ化合物オゾン及び塩化シアン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.81 | | 0.72 | | | 0.64 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.81 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 4 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | 0.01 | | <0.001 | | 0.01 | | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 1,4-ジオクサン | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ジクロロタパン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| テトラクロロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| トリフォロエチレン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ベンゼン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| 塩素鉄 | <0.06 | | <0.06 | | | <0.06 | | <0.06 | | <0.06 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| クロロホルム | 0.002 | | 0.004 | | | 0.004 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 4 | |
| ジクロロ酢酸 | <0.003 | | <0.003 | | | 0.003 | | <0.003 | | 0.002 | | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 4 | |
| ジブロモクロロブタン | 0.001 | | 0.002 | | | 0.003 | | 0.002 | | 0.002 | | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 4 | |
| 臭素鉄 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| トリクロロメタン | 0.005 | | 0.009 | | | 0.011 | | 0.005 | | 0.005 | | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 4 | |
| トリフォロ酢酸 | <0.003 | | <0.003 | | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | |
| プロモジクロロメタン | 0.002 | | 0.003 | | | 0.004 | | 0.002 | | 0.002 | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 4 | |
| プロモホルム | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ホルムアルデヒド | <0.004 | | <0.004 | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | |
| 垂鉛及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.3 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 塩化物イオン | 6.2 | 7.2 | 7.0 | 5.8 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 9.0 | 9.7 | 5.0 | 7.2 | 12 | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 50 | 55 | 51 | 49 | 47 | 57 | 60 | 59 | 61 | 59 | 59 | 55 | 61 | 47 | 55 | 12 | |
| 蒸発残留物 | 86 | | | | | | 95 | | | 92 | | | 95 | 82 | 89 | 4 | |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | | <0.02 | | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |
| ジオキシン | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 2-メチルイソパルボオール | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | |
| 非オクタノ界面活性剤 | <0.005 | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| フェニール類 | <0.0005 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 12 | |
| 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 0/12 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| アントラゼン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| ウラシ及びその化合物 | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 削除 | 1,2-ジクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 削除 | 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削除 | トルエン | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| ジクロロアセニトリル | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 排水クロラール | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 農業類 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 残留塩素 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 12 | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 50 | 55 | 51 | 49 | 47 | 57 | 60 | 59 | 61 | 59 | 59 | 55 | 61 | 47 | 55 | 12 | |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1,1-トリクロロエタン | <0.0002 | | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | |
| メチル-2-メチルエチル(MTBE) | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | |
| 有機物等(KMnO4) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 蒸発残留物 | 86 | | | | | | 95 | | | 92 | | | 95 | 82 | 89 | 4 | |
| 濃度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | |
| pH値 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 12 | |
| 腐食 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4 生物検査結果

生物検査結果

| | | | |
|-----|-----------------|-------|----|
| (1) | 第4号取水井生物検査 | | 33 |
| (2) | 第12号取水井生物検査 | | 34 |
| (3) | クリプトスボリジウム等検査結果 | | 35 |

生物検査結果

第4号取水井生物検査

| 採水月日 | | 令和2年5月26日 | 令和2年8月26日 | 令和2年11月17日 | 令和3年2月17日 |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 水温(°C) | | 15.9 | 28.0 | 15.6 | 8.1 |
| サンプル量 | | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 藍藻類 | * アナベナ | | | | |
| | * ミクロキスチス | | | | |
| | * フォルミジウム | | | | |
| | * オシラトリア | | | | |
| | Others | | | | |
| | 小計 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 珪藻類 | * アクナンテス | | | | |
| | * アステリオネラ | | | | |
| | コッコネイス | | | | |
| | * キクロテラ | | | | |
| | キンベラ | | | | |
| | ジアトマ | | | | |
| | * フラギラリア | | | | |
| | ゴンフォネマ | | | | |
| | * メロシラ | | | | |
| | ナビクラ | | | | |
| | * ニッチャ | | | | |
| | * シネドラ | | | | |
| | Others | | | | |
| | 小計 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 緑藻類 | アクチナストルム | | | | |
| | * アンキストロデスマス | | | | |
| | * ジクチオスフェリウム | | | | |
| | ミクラクチニウム | | | | |
| | バンドリナ | | | | |
| | * セネデスマス | | | | |
| | スフェロキスチス | | | | |
| | * スタウラストムス | | | | |
| | Others | | | | |
| 小計 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黄金藻類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 渦鞭藻類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鞭毛類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| その他 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 総生物数 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

○生物数は1ml中の細胞数または群体数

*印は浄水処理阻害生物

生物検査結果

第12号取水井生物検査

| 採水月日 | | 令和2年5月26日 | 令和2年8月26日 | 令和2年11月17日 | 令和3年2月17日 |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 水 温(℃) | | 18.3 | 23.8 | 15.5 | 8.9 |
| サンプル量 | | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 藍藻類 | * アナベナ | | | | |
| | * ミクロキスチス | | | | |
| | * フォルミジウム | | | | |
| | * オシラトリア | | | | |
| | Others | | | | |
| | 小計 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 珪藻類 | * アクナンテス | 0.008 | | | |
| | * アステリオネラ | | | | |
| | コッコネイス | | | | |
| | * キクロテラ | | | | |
| | キンベラ | | | | |
| | ジアトマ | | | | |
| | * フラギラリア | | | | |
| | ゴンフォネマ | | | | |
| | * メロシラ | | | | |
| | ナビクラ | | | | |
| | * ニッチャ | | | | |
| | * シネドラ | | | | |
| | Others | | | | |
| | 小計 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 緑藻類 | アクチナストルム | | | | |
| | * アンキストロデスマス | | | | |
| | * ジクチオスフェリウム | | | | |
| | ミクラクチニウム | | | | |
| | バンドリナ | | | | |
| | * セネデスマス | | | | |
| | スフェロキスチス | | | | |
| | * スタウラストムス | | | | |
| | Others | | | | |
| 小計 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黄金藻類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 渦鞭藻類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鞭毛類 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| その他 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 総生物数 | | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

○生物数は1ml中の細胞数または群体数

*印は浄水処理阻害生物

生物検査結果 クリプトスボリジウム等検査結果

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 採水月日 | 令和2年9月23日 | |
| 採水場所 | 1号取水井 | 5.7.8号取水井 |
| クリプトスボリジウム | 0個/20L | 0個/20L |
| ジアルジア | 0個/20L | 0個/20L |

附 錄

令和2年度水質検査計画



備南水道企業団

はじめに

水質検査計画は、備南水道企業団が構成 1 市 1 町（倉敷市、早島町）へ供給する水道水について、水質検査を適正に行うため、検査地点、検査項目、検査頻度、その他必要な事項を定めたものです。

水質検査計画の内容

目次

- 1 基本方針
- 2 事業の概要
- 3 原水及び浄水の状況
- 4 検査地点
- 5 水質検査項目及び検査頻度
- 6 水質検査方法
- 7 臨時の水質検査
- 8 水質検査計画及び検査結果の公表
- 9 水質検査の精度と信頼性の保証
- 10 関係者との連携

1 基本方針

(1) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている配水池に加え、浄水場出口、取水井及び表流水とします。

(2) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(3) 検査頻度

水道法及び過去の水質検査結果に基づいて、項目ごとに頻度を設定します。

2 事業の概要

(1) 供給状況

表一 1 供給状況

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 供給区域 | 倉敷市（福田、水島、連島、児島、玉島、船穂及び真備地区を除く）・早島町 |
| 計画一日最大給水量 | 102, 250 m ³ |
| 一日最大給水量 | 83, 624 m ³ (平成 30 年度実績) |
| 一日平均給水量 | 72, 856 m ³ (平成 30 年度実績) |

(2) 浄水場施設概要

表一 2 浄水場施設概要

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------|
| 浄水場名称 | 酒津浄水場 | |
| 所在地 | 倉敷市酒津 2237-1 | |
| 敷地面積 (m ²) | 16, 596 | |
| 水源の種類 | 地下水 | 伏流水 |
| 取水方法 | 取水井 5 井 | 取水井 5 井 |
| 処理能力 | 102, 250 m ³ /日 | |
| 浄水処理方式 | 塩素消毒のみ | |

3 原水及び浄水の状況

水道水は、水質基準値を十分に満足していることから、安全で良質な水です。

4 検査地点 (P. 4 図一1 参照)

(1) 配水池

供給地点の配水池 4 箇所を設定し検査を行います。

(2) 原水及び浄水場出口

原水については、取水井 10 井を対象とし、合流地点を含む 6 箇所の検査を行います。また、浄水場出口については、2 箇所を設定し検査を行います。

(3) 表流水

高梁川水系の水質状況が浄水に影響を与えないか、取水地点で検査を行います。

5 水質検査項目及び検査頻度

(1) 水質基準項目 (P.5 表-3 参照)

ア 検査項目

(ア) 配水池

法令で定められた 51 項目

(イ) 净水場出口

企業団が水質管理上必要と判断した 51 項目

(ウ) 原水及び表流水

企業団が水質管理上必要と判断した 39 項目

イ 検査頻度

(ア) 配水池及び净水池出口

法令で定められた検査回数（項目ごとに年 12 回または年 4 回、カビ臭物質については年 3 回）を行います。

(イ) 原水及び表流水

取水井を年 4 回、表流水を年 2 回（一部項目については年 12 回）行います。

(2) 毎日検査項目 (P.6 表-4 参照)

ア 検査項目

(ア) 配水池

法令で定められた 3 項目（色、濁り及び消毒の残留効果）

(イ) 净水場出口

企業団が水質管理上必要と判断した 3 項目（色、濁り及び消毒の残留効果）

イ 検査頻度

水質監視装置による連続測定を行います。

(3) 水質管理目標設定項目 (P.6 表-5 参照)

ア 検査項目

将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目であり、企業団が水質管理上必要と判断した 24 項目

イ 検査頻度

年 2 回検査（残留塩素については年 12 回）を行います。

(4) 一般項目・クリプトスボリジウム関連項目・生物 (P.7 表-6 参照)

水道水の安全性を確認するため、原水及び表流水の項目と検査頻度について、企業団が独自に設定しています。

(5) 農薬 (P.8 表-7 参照)

水質管理目標設定項目 15 の対象農薬リストのうち「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン（厚生労働省：平成 29 年 10 月 18 日付薬生水発 1018 第 1 号」に基づき、妥当性が確認できた項目を散布時期にあわせて検査します。

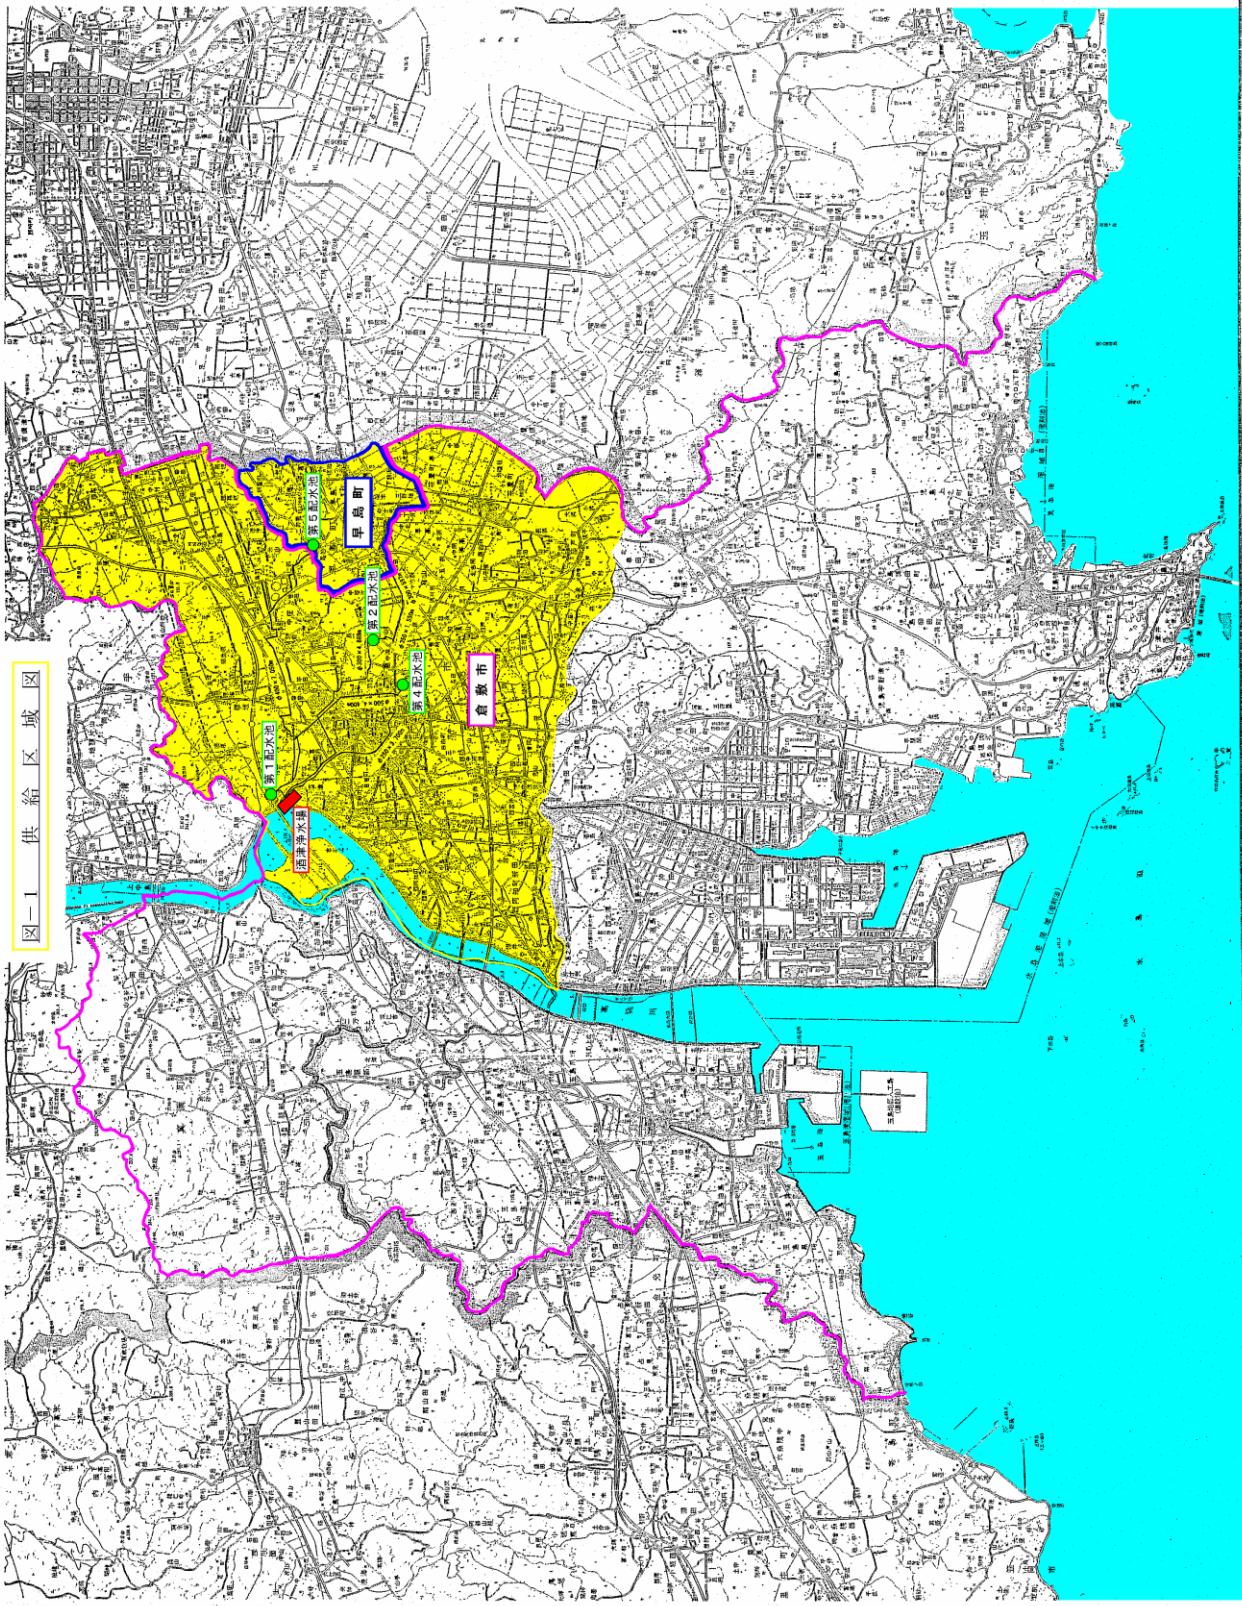


表-3 水質検査項目と検査頻度（水質基準項目）

| 項目 No. | 水質基準項目 | 基準値 (mg/L) | 過去3年間 最高値※ ³ 浄水 | | 法令に 基づく 検査回数 | 検査計画頻度 (回/年) | | | | 備考 |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | 浄水 | 原水 | | 表流水 | | | | |
| | | | 配水池 | 浄水場出口 | | 取水井 | 4地点 | 2地点 | 6地点 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 10 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ※ ² | 0.003以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ※ ² | 0.0005以下 | <0.00005 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | ※ ² | 0.01以下 | <0.001 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | 0.01以下 | <0.001 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ※ ² | 0.01以下 | 0.002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | 0.02以下 | <0.005 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ※ ² | 0.04以下 | <0.004 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 無機物 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | | 0.01以下 | <0.001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ※ ² | 10以下 | 0.78 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ※ ² | 0.8以下 | 0.14 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ※ ² | 1.0以下 | 0.01 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 重金属 |
| 14 | 四塩化炭素 | ※ ² | 0.002以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ※ ² | 0.05以下 | <0.005 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 一般有機化合物 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ※ ² | 0.04以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 17 | ジクロロメタン | ※ ² | 0.02以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | ※ ² | 0.01以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 19 | トリクロロエチレン | ※ ² | 0.01以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 20 | ベンゼン | ※ ² | 0.01以下 | <0.0002 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 21 | 塩素酸 | | 0.6以下 | 0.07 | | 4 | 4 | - | - | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | | 0.02以下 | <0.002 | | 4 | 4 | - | - | |
| 23 | クロロホルム | | 0.06以下 | 0.007 | | 4 | 4 | - | - | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 0.03以下 | 0.005 | | 4 | 4 | - | - | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 0.1以下 | 0.002 | | 4 | 4 | - | - | |
| 26 | 臭素酸 | | 0.01以下 | <0.001 | | 4 | 4 | - | - | |
| 27 | 総トリハロメタン | | 0.1以下 | 0.012 | | 4 | 4 | - | - | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | 0.03以下 | 0.004 | | 4 | 4 | - | - | |
| 29 | プロモジクロロメタン | | 0.03以下 | 0.004 | | 4 | 4 | - | - | |
| 30 | プロモホルム | | 0.09以下 | <0.001 | | 4 | 4 | - | - | |
| 31 | ホルムアルデヒド | | 0.08以下 | <0.008 | | 4 | 4 | - | - | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | 1.0以下 | 0.02 | 4 ^{*1} | 4 | 4 | 4 | 2 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.2以下 | 0.06 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | 0.3以下 | 0.03 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | | 1.0以下 | <0.01 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ※ ² | 200以下 | 8.1 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | 0.05以下 | <0.001 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 38 | 塩化物イオン | | 200以下 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 味覚 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ※ ² | 300以下 | 60 | 4 ^{*1} | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 40 | 蒸発残留物 | ※ ² | 500以下 | 109 | | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | ※ ² | 0.2以下 | <0.02 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 発泡 |
| 42 | ジエオスミン | | 0.00001以下 | <0.000001 | 発生時期に 月1回以上 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | 0.00001以下 | <0.000001 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 臭い |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | ※ ² | 0.02以下 | <0.005 | 4 ^{*1} | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 45 | フェノール類 | ※ ² | 0.005以下 | <0.0005 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 臭い |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | | 3以下 | 0.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 基礎的性状 |
| 47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 0 | | | 12 | 12 | - | - | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 50 | 色度 | | 5度以下 | 1.7 | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 51 | 濁度 | | 2度以下 | 0.2 | | 12 | 12 | 12 | 12 | |

(注) 青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1：過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には1年に1回、基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで省略することができます。

※2：送・配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査地点とすることができます。

※3：過去3年間は平成28年度～平成30年度。

表－4 水質検査項目と検査頻度（毎日検査項目）

| 項目 No. | 毎日検査項目 | 評価 | 検査計画頻度 | | |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------|--|
| | | | 配水池 | 浄水場出口 | |
| | | | 4地点 | 2地点 | |
| 1 | 色 | 異常でないこと | 水質監視装置で連続測定 | | |
| 2 | 濁り | 異常でないこと | | | |
| 3 | 消毒の残留効果（遊離残留塩素） | 0.1mg/L以上 | | | |

表－5 水質検査項目と検査頻度（水質管理目標設定項目）

| 項目 No. | 水質管理目標設定項目 | 目標値 | 過去3年間 最高値※1 | 検査計画頻度（回/年） | | | 備考 | |
|-----------|--|--------------------------------|---|-------------|-----|-------|---------|--|
| | | | | 浄水 | | 原水 | | |
| | | | | 浄水 | 配水池 | 浄水場出口 | 取水井 | |
| | | (mg/L) | | 1地点 | 2地点 | 6地点 | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02以下 | <0.001 | 2 | 2 | 2 | 重金属 | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002以下（暫定） | <0.0002 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02以下 | 0.002 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 削除 平成26年4月1日より亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため | | | | | | 無機物 | |
| 5 | 1, 2-ジクロロエタン | 0.004以下 | <0.0002 | 2 | 2 | 2 | 一般有機化合物 | |
| 6 | 削除 平成21年4月1日よりトランス-1, 2-ジクロロエレンが水質基準項目となったため | | | | | | | |
| 7 | 削除 平成22年4月1日より1, 1, 2-トリクロロエタンを削除したため | | | | | | | |
| 8 | トルエン | 0.4以下 | 0.007 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.08以下 | <0.006 | 2 | 2 | 2 | 代替酸化剤 | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6以下 | <0.06 | 2 | 2 | - | | |
| 11 | 削除 平成20年4月1日より塩素酸が水質基準項目となったため | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6以下 | 消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、測定は行っていません。 | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01以下（暫定） | <0.001 | 2 | 2 | - | 消毒副生成物 | |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02以下（暫定） | <0.002 | 2 | 2 | - | | |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和が1以下 | 0.00 | 2 | - | 2 | 農薬 | |
| 16 | 残留塩素 | 1以下 | 0.58 | 12 | 12 | - | 臭気 | |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10~100 | 60 | 2 | 2 | 2 | 味覚 | |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01以下 | <0.001 | 2 | 2 | 2 | 色 | |
| 19 | 遊離炭酸 | 20以下 | 20.0 | 2 | 2 | 2 | 味覚 | |
| 20 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 0.3以下 | <0.0002 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02以下 | <0.002 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3以下 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）で代替評価できるため、測定は行っていません。 | | | | | |
| 23 | 臭気強度（TON） | 3TON以下 | <1 | 2 | 2 | 2 | 腐食 | |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200 | 109 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 濁度 | 1度以下 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | 7.6 | 2 | 2 | 2 | 病原生物 | |
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1~0 | -1.2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2, 000集落/mL以下（暫定） | 101 | 2 | 2 | 2 | 病原生物 | |
| 29 | 1, 1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | <0.0002 | 2 | 2 | 2 | 一般有機化合物 | |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1以下 | 0.06 | 2 | 2 | 2 | 色 | |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005以下（暫定） | 令和2年4月1日から追加される項目であり、検査体制を確立中である | | | | | |

(注) ※1：過去3年間は平成28年度～平成30年度。

表6 水質検査項目と検査頻度（一般項目・クリプトスボリジウム関連項目・生物）

| 項目 No. | 検査項目 | 検査計画頻度 (回/年) | | 検査地点数 | |
|-----------|------------------|--------------|-----|-------|--|
| | | 原水 | 表流水 | | |
| | | 取水井 | | | |
| 1 | 大腸菌群 | 12 | 12 | 7 | |
| 2 | 大腸菌群数 (MPN) | - | 2 | 1 | |
| 3 | 大腸菌 (大腸菌数) | 12 | - | 6 | |
| 4 | 嫌気性芽胞菌 | 12 | - | 6 | |
| 5 | 電気伝導率 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 総アルカリ度 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 総酸度 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | 浸食性遊離炭酸 | 2 | 2 | 7 | |
| 9 | 浮遊物質 (SS) | - | 2 | 1 | |
| 10 | 化学的酸素要求量 (COD) | - | 2 | 1 | |
| 11 | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | - | 2 | 1 | |
| 12 | 溶存酸素 (DO) | - | 2 | 1 | |
| 13 | 臭化物イオン | 2 | 2 | 7 | |
| 14 | 硝酸イオン | 2 | 2 | 7 | |
| 15 | リン酸イオン | 2 | 2 | 7 | |
| 16 | 硫酸イオン | 2 | 2 | 7 | |
| 17 | カリウムイオン | 2 | 2 | 7 | |
| 18 | カルシウムイオン | 2 | 2 | 7 | |
| 19 | マグネシウムイオン | 2 | 2 | 7 | |
| 20 | 全窒素 | 2 | 2 | 7 | |
| 21 | 全リン | 2 | 2 | 7 | |
| 22 | アンモニア態窒素 | 2 | 2 | 7 | |
| 23 | クリプトスボリジウム | 1 | - | 2 | |
| 24 | ジアルジア | 1 | - | 2 | |
| 25 | 生物 | 4 | - | 2 | |

表7 水質検査項目と検査頻度（農薬）

| 番号 | 項目 | 目標値 | 番号 | 項目 | 目標値 |
|----|---------------------------------|-------------|-----|-----------------|-------------|
| 1 | 1,3-ジクロロプロベン (D-D)※1 | 0.05 mg/l | 58 | チオジカルブ | 0.08 mg/l |
| 2 | 2,2-DPA(ダラボン) | 0.08 mg/l | 59 | チオファネートメチル | 0.3 mg/l |
| 3 | 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 mg/l | 60 | チオベンカルブ | 0.02 mg/l |
| 4 | EPN※2 | 0.004 mg/l | 61 | テブリルトリオン | 0.002 mg/l |
| 5 | MCPA(MCP) | 0.005 mg/l | 62 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 mg/l |
| 6 | アシュラム | 0.2 mg/l | 63 | トリクロビル | 0.006 mg/l |
| 7 | アセフェート | 0.006 mg/l | 64 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 mg/l |
| 8 | アトラジン | 0.01 mg/l | 65 | トリシクラゾール | 0.08 mg/l |
| 9 | アニロホス | 0.003 mg/l | 66 | トリフルブリン | 0.06 mg/l |
| 10 | アミトラズ | 0.006 mg/l | 67 | ナブロバミド | 0.03 mg/l |
| 11 | アラクロール | 0.03 mg/l | 68 | バラコート | 0.005 mg/l |
| 12 | イソキサチオン※2 | 0.005 mg/l | 69 | ビペロホス | 0.0009 mg/l |
| 13 | イソフェンホス※2 | 0.001 mg/l | 70 | ビラクロニル | 0.01 mg/l |
| 14 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 mg/l | 71 | ビラジキシフェン | 0.004 mg/l |
| 15 | イソプロオラン(IPT) | 0.3 mg/l | 72 | ビラゾリネット(ビラゾレート) | 0.02 mg/l |
| 16 | イブロベンホス(IPB) | 0.09 mg/l | 73 | ビリダフェンチオン | 0.002 mg/l |
| 17 | イミノクタジン | 0.006 mg/l | 74 | ビリブチカルブ | 0.02 mg/l |
| 18 | インダノファン | 0.009 mg/l | 75 | ビロキロン | 0.05 mg/l |
| 19 | エスプロカルブ | 0.03 mg/l | 76 | フィブロニル | 0.0005 mg/l |
| 20 | エトフェンブロックス | 0.08 mg/l | 77 | フェニトロチオン(MEP)※2 | 0.003 mg/l |
| 21 | エンドスルファン(ベンゾエピン)※3 | 0.01 mg/l | 78 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/l |
| 22 | オキサジクロメホン | 0.02 mg/l | 79 | フェリムゾン | 0.05 mg/l |
| 23 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 mg/l | 80 | フェンチオン(MPP)※10 | 0.006 mg/l |
| 24 | オリサストロビン※4 | 0.1 mg/l | 81 | フェントエート(PAP) | 0.007 mg/l |
| 25 | カズサホス | 0.0006 mg/l | 82 | フェントラザミド | 0.01 mg/l |
| 26 | カフェンストロール | 0.008 mg/l | 83 | フライド | 0.1 mg/l |
| 27 | カルタップ※5 | 0.08 mg/l | 84 | ブタクロール | 0.03 mg/l |
| 28 | カルバリル(NAC) | 0.02 mg/l | 85 | ブタミホス※2 | 0.02 mg/l |
| 29 | カルボフラン | 0.005 mg/l | 86 | ブブロフェジン | 0.02 mg/l |
| 30 | キノクラミン(ACN) | 0.005 mg/l | 87 | フルアジナム | 0.03 mg/l |
| 31 | キャブタン | 0.3 mg/l | 88 | ブレチラクロール | 0.05 mg/l |
| 32 | クミルロン | 0.03 mg/l | 89 | ブロシミドン | 0.09 mg/l |
| 33 | グリホサート※6 | 2 mg/l | 90 | ブロチオホス※2 | 0.007 mg/l |
| 34 | グルホシネット | 0.02 mg/l | 91 | ブロビコナゾール | 0.05 mg/l |
| 35 | クロメブロップ | 0.02 mg/l | 92 | ブロビザミド | 0.05 mg/l |
| 36 | クロルニトロフェン(CNP)※7 | 0.0001 mg/l | 93 | ブロベナゾール | 0.03 mg/l |
| 37 | クロルビリホス※2 | 0.003 mg/l | 94 | ブロモブチド | 0.1 mg/l |
| 38 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/l | 95 | ベノミル※11 | 0.02 mg/l |
| 39 | シアナジン | 0.001 mg/l | 96 | ベンシクロン | 0.1 mg/l |
| 40 | シアノホス(CYAP) | 0.003 mg/l | 97 | ベンゾピシクロン | 0.09 mg/l |
| 41 | ジウロン(DCMU) | 0.02 mg/l | 98 | ベンゾフェナップ | 0.005 mg/l |
| 42 | ジクロベニル(DBN) | 0.01 mg/l | 99 | ベンタゾン | 0.2 mg/l |
| 43 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 mg/l | 100 | ベンディメタリン | 0.3 mg/l |
| 44 | ジクワット | 0.01 mg/l | 101 | ベンフラカルブ | 0.04 mg/l |
| 45 | ジスルホトン(エチルチオメタン) | 0.004 mg/l | 102 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 mg/l |
| 46 | ジチオカルバメート系農薬※8 | 0.005 mg/l | 103 | ベンフレセート | 0.07 mg/l |
| 47 | ジチオビル | 0.009 mg/l | 104 | ホスチアゼート | 0.003 mg/l |
| 48 | シハロホップブチル | 0.006 mg/l | 105 | マラチオン(マラソン)※2 | 0.05 mg/l |
| 49 | シマジン(CAT) | 0.003 mg/l | 106 | メコブロップ(MCPP) | 0.05 mg/l |
| 50 | ジメタメトリン | 0.02 mg/l | 107 | メソミル | 0.03 mg/l |
| 51 | ジメトエート | 0.05 mg/l | 108 | メタラキシル | 0.2 mg/l |
| 52 | シメトリン | 0.03 mg/l | 109 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 mg/l |
| 53 | ダイアジノン※2 | 0.005 mg/l | 110 | メトニンストロビン | 0.04 mg/l |
| 54 | ダイムロン | 0.8 mg/l | 111 | メトリブジン | 0.03 mg/l |
| 55 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※9 | 0.01 mg/l | 112 | メフェナセット | 0.02 mg/l |
| 56 | チアジニル | 0.1 mg/l | 113 | メブロニル | 0.1 mg/l |
| 57 | チウラム | 0.02 mg/l | 114 | モリネート | 0.005 mg/l |

注1) 1,3-ジクロロプロベン(D-D)の濃度は、異性体であるシース-1,3-ジクロロプロベン及びトランス-1,3-ジクロロプロベンの濃度を合計して算出すること。

注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルビリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキシン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

注 10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注 11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ヘンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

6 水質検査方法

水質検査全般について倉敷市水道局水質試験センターに委託しています。

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は国が定めた検査方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）により行います。その他の項目の検査は、上水試験方法（日本水道協会）等により行います。


7 臨時の水質検査

次のような水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を直ちに実施し、水質異常が終息し、安全性が確認されるまで連続的に行います。

- (1) 定期検査で異常が見つかった場合。
- (2) 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合。
- (3) 魚等の死骸が多数浮上した場合。
- (4) 消化器系の感染症が取水井の上流や給水区域で流行している場合。
- (5) 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合。
- (6) その他必要があると認められる場合。

8 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画に基づいて実施した水質検査結果は、ホームページで公表します。なお、水質検査計画については毎年見直しを行い、状況に応じて改正します。

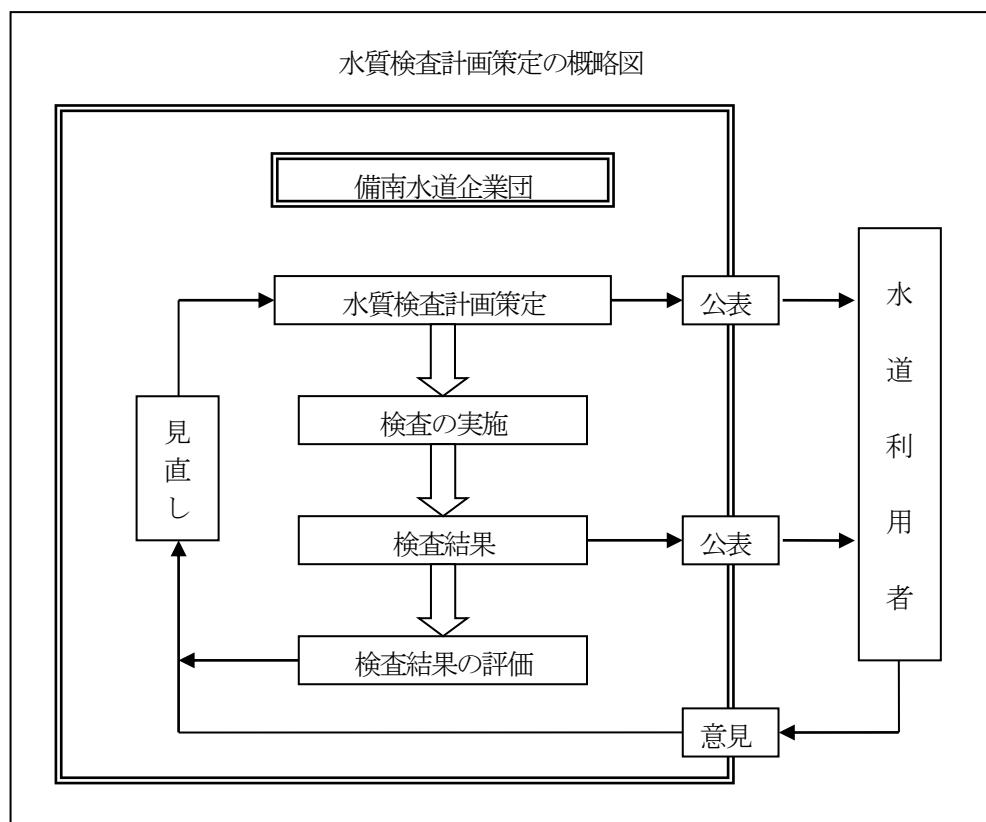

9 水質検査の精度と信頼性の保証

水質検査は、委託先の倉敷市水道局水質試験センターが、水質検査の信頼性確保のため精度の高い検査体制を整えています。

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内^{※1}であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

自動的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加し、信頼性の保証に努めています。

また、平成22年1月26日に水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）^{※2}の認定を取得し、倉敷市水道局が行う水質検査について信頼性が保証されました。

平成29年11月末に公益社団法人日本水道協会に更新審査を受け、平成30年1月26日に認定の更新が認められました。この更新により、引き続き第三者機関によって水質検査の信頼性が保証されることになります。

※1 定量下限値における変動係数(CV値)について、無機物(金属等)で10%以内、有機化合物で20%以内

※2 (社)日本水道協会が審査・認定・登録を行う、水道事業体等の水質検査機関が測定した水質検査結果の精度や信頼性を確保するため、水質検査機関が備えるべき組織及び設備機器、検査方法の標準作業手順書等について定めた規格

10 関係者との連携

水質事故発生時の緊急連絡については、「岡山県三川水質汚濁防止連絡協議会の連絡体制」及び「岡山県の災害等緊急時の連絡体制」並びに「日本水道協会岡山県支部による水質事故時の連絡体制」により、関係先との連絡・情報交換を行い、水道水質に悪影響を及ぼさぬよう、万全を期しています。

この水質検査計画についての皆様のご意見等をお寄せください。

◆問い合わせ及びあて先

備南水道企業団

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

TEL 086-426-3671

FAX 086-435-2562

ホームページ <http://binansuido.sakura.ne.jp/>